


Диаграмма 1. Перепад давления для определения предварительной настройки клапана

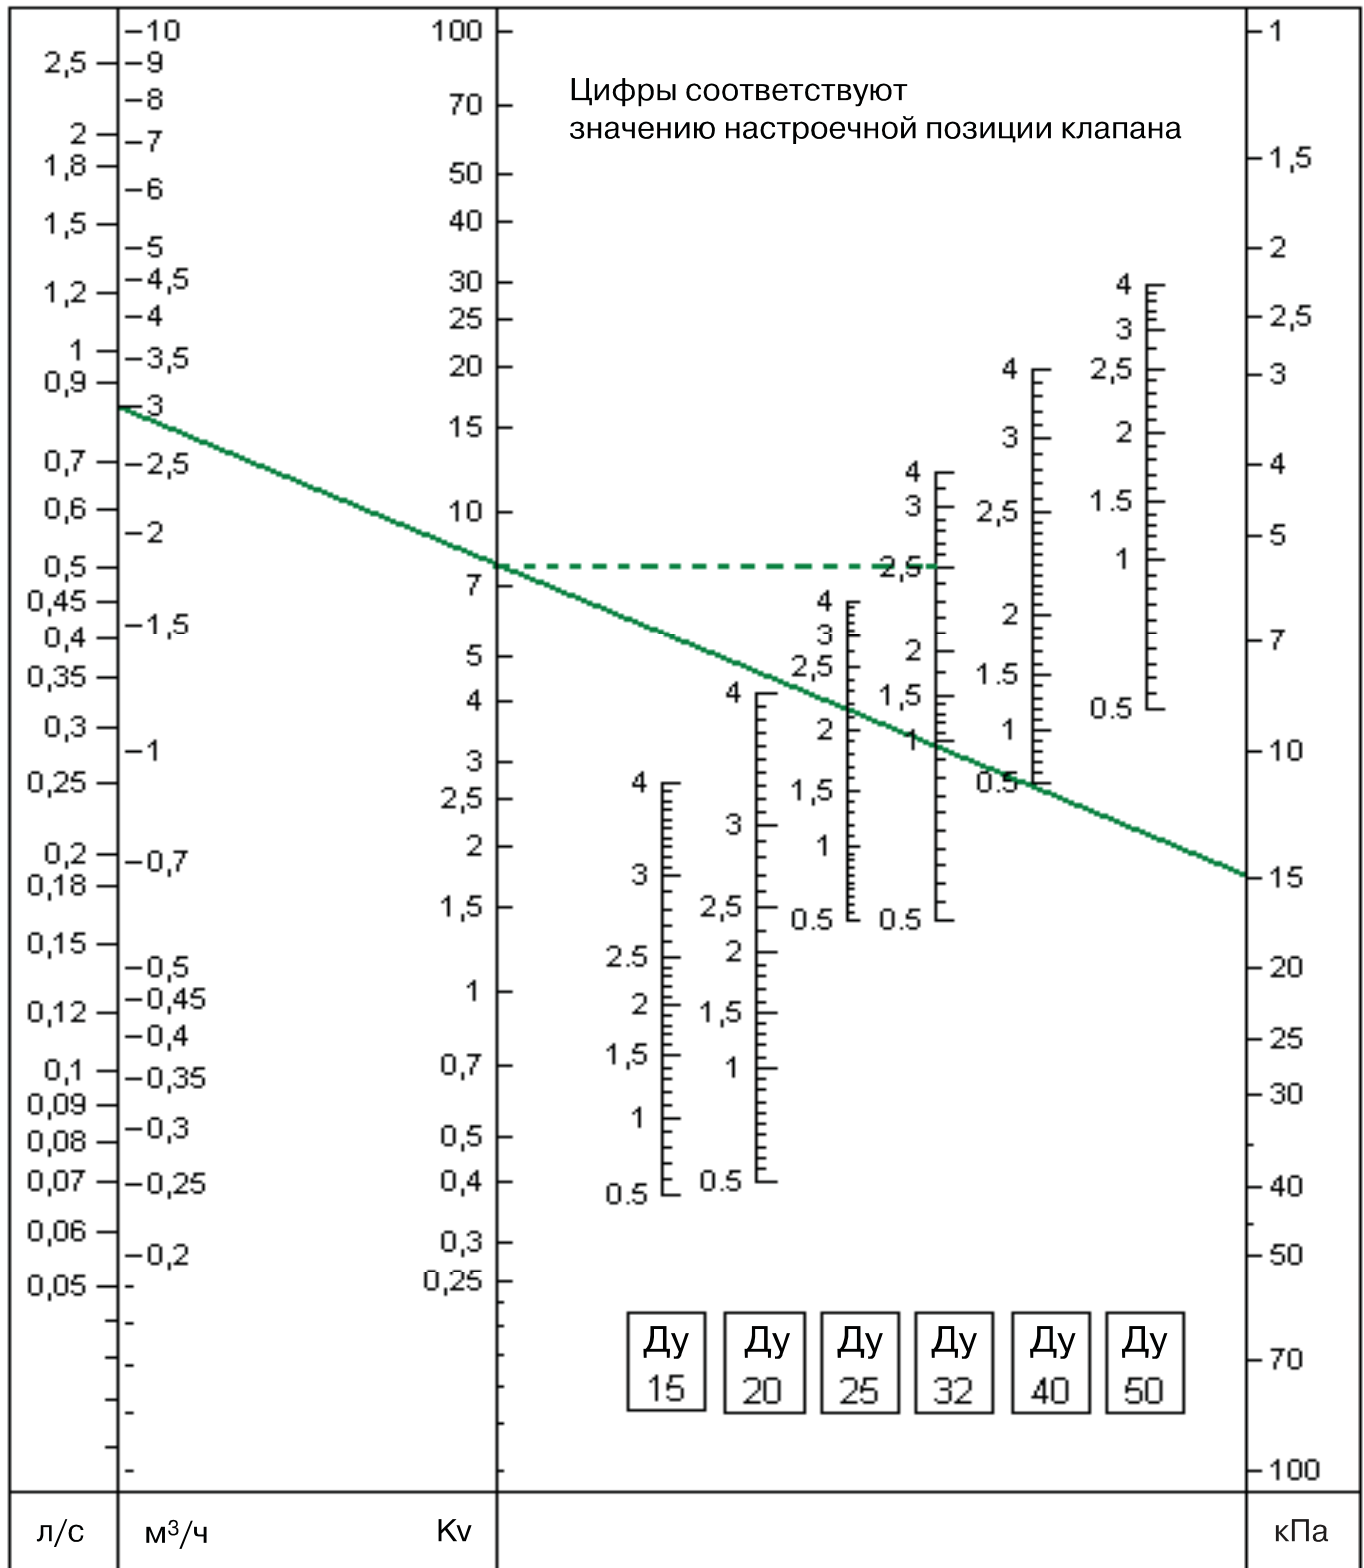


*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "ОВК-автоматика" поставки оборудования тепловой автоматики

Тел. / факс: (343) 278-45-90, 278-45-91 e-mail: ovk@ovk-kom.ru <http://www.ovk-kom.ru>


Диаграммы перепада давления

Kv (VIR 9505, Ду 15 мм)

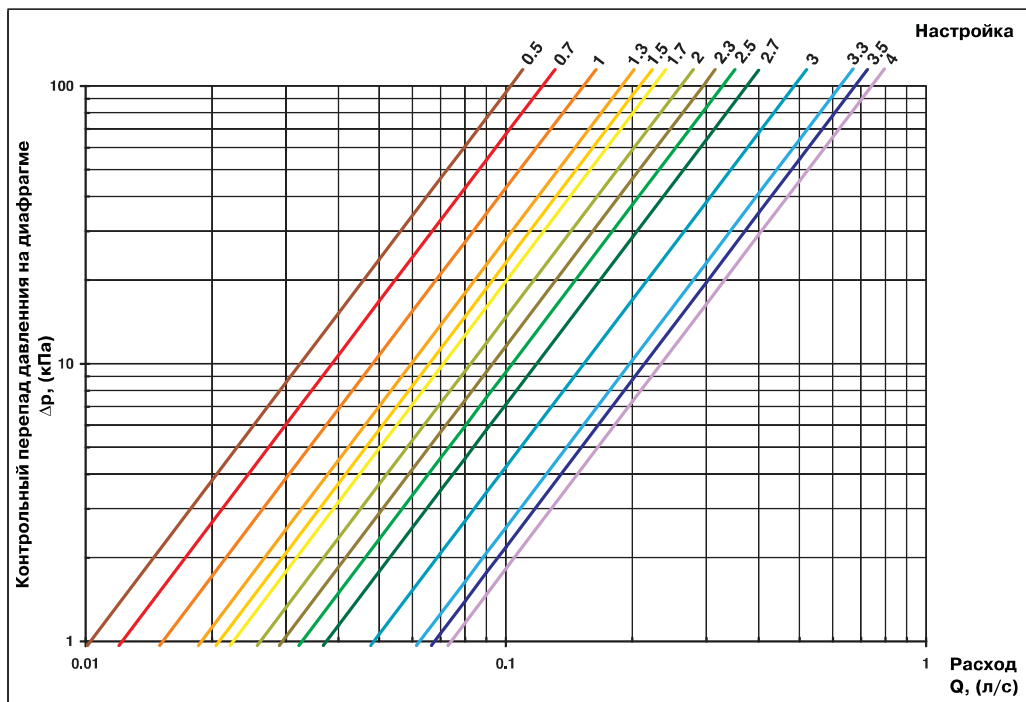

Kv, (м³/ч)	2,67	2,44	2,25	1,75	1,35	1,18	1,06	0,94	0,81	0,75	0,68	0,55	0,44	0,37
Настройка	4	3,5	3,3	3	2,7	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,7	0,5

Kv (VIR 9505, Ду 20 мм)

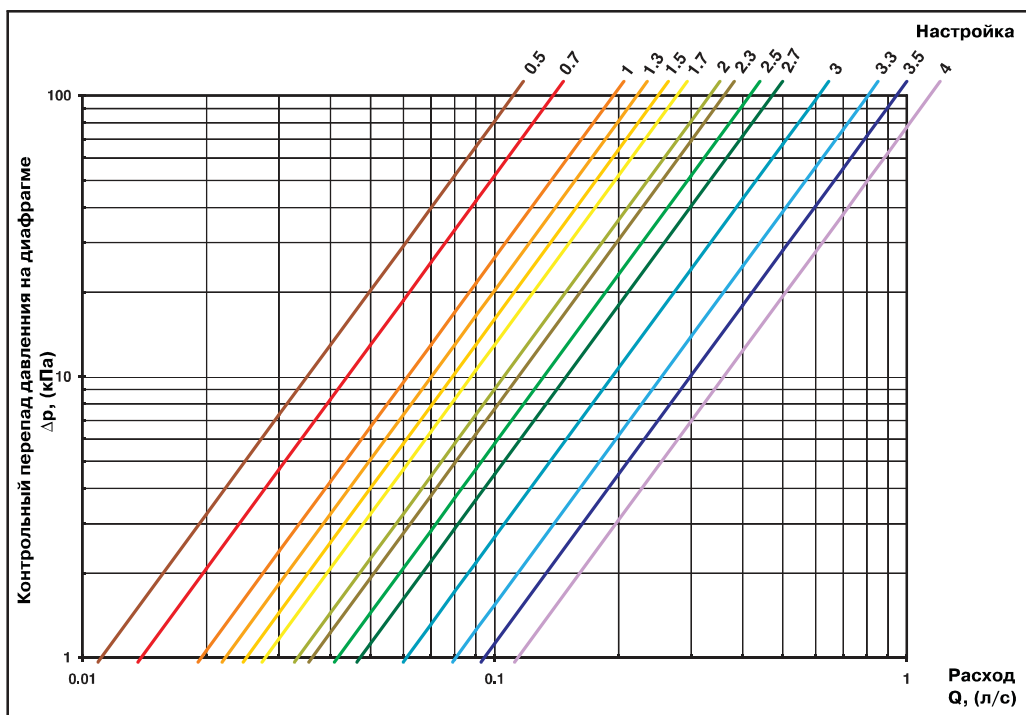

Kv, (м³/ч)	4,1	3,4	2,9	2,2	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4
Настройка	4	3,5	3,3	3	2,7	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,7	0,5




*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "ОВК-автоматика" поставки оборудования тепловой автоматики


Тел. / факс: (343) 278-45-90, 278-45-91 e-mail: ovk@ovk-kom.ru <http://www.ovk-kom.ru>

Kv (VIR 9505, Ду 25 мм)

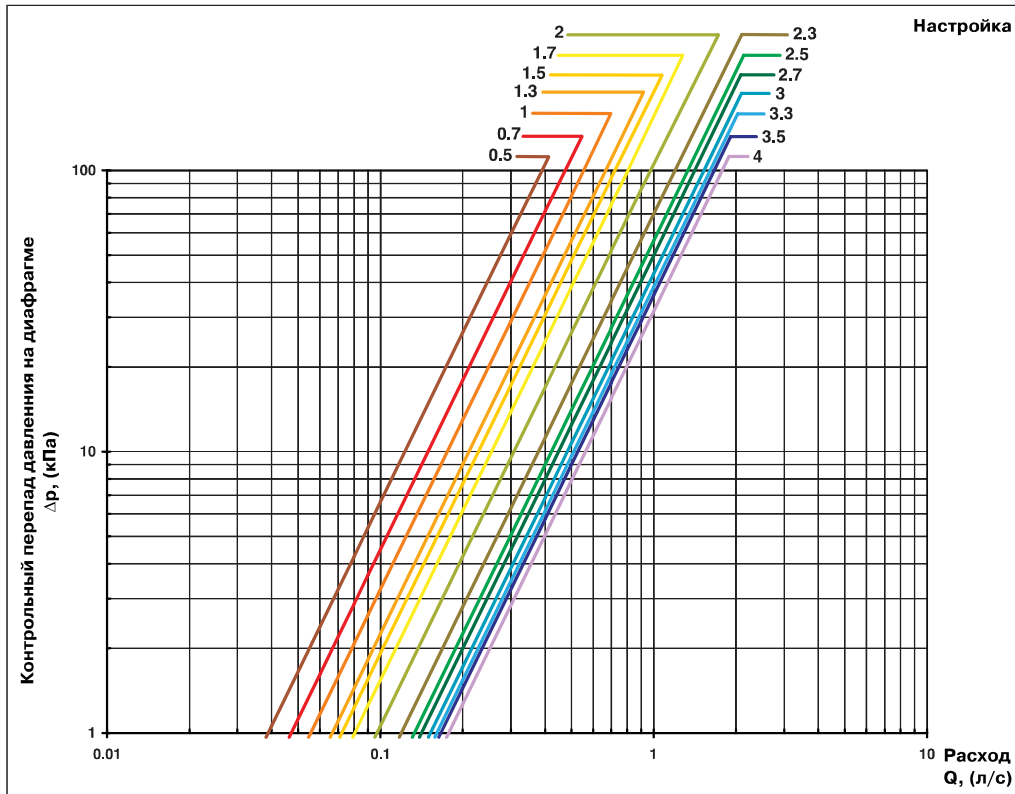

Kv, (м³/ч)	6,4	6,0	5,8	5,5	5,1	4,8	4,3	3,5	2,9	2,6	2,4	2,0	1,7	1,4
Настройка	4	3,5	3,3	3	2,7	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,7	0,5

Kv (VIR 9505, Ду 32 мм)

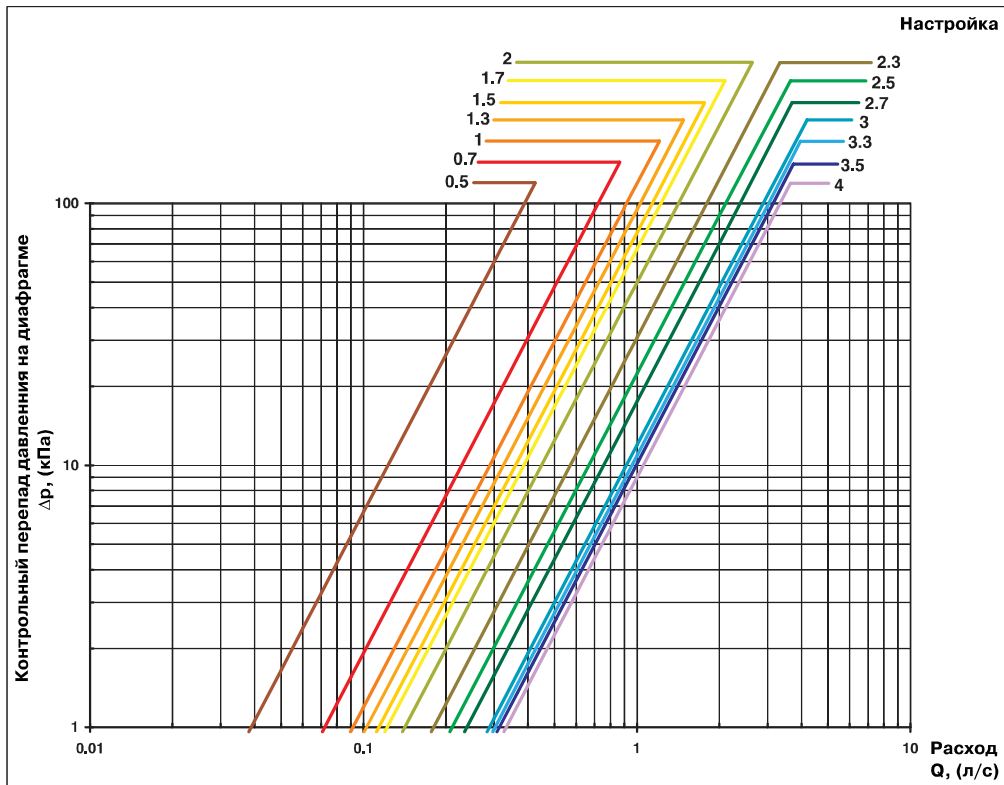

Kv, (м³/ч)	12,0	11,2	10,9	10,4	8,6	7,6	6,5	5,1	4,4	4,1	3,7	3,3	2,6	1,4
Настройка	4	3,5	3,3	3	2,7	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,7	0,5




*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "ОВК-автоматика" поставки оборудования тепловой автоматики


Тел. / факс: (343) 278-45-90, 278-45-91 e-mail: ovk@ovk-kom.ru <http://www.ovk-kom.ru>

Kv (VIR 9505, Ду 40 мм)

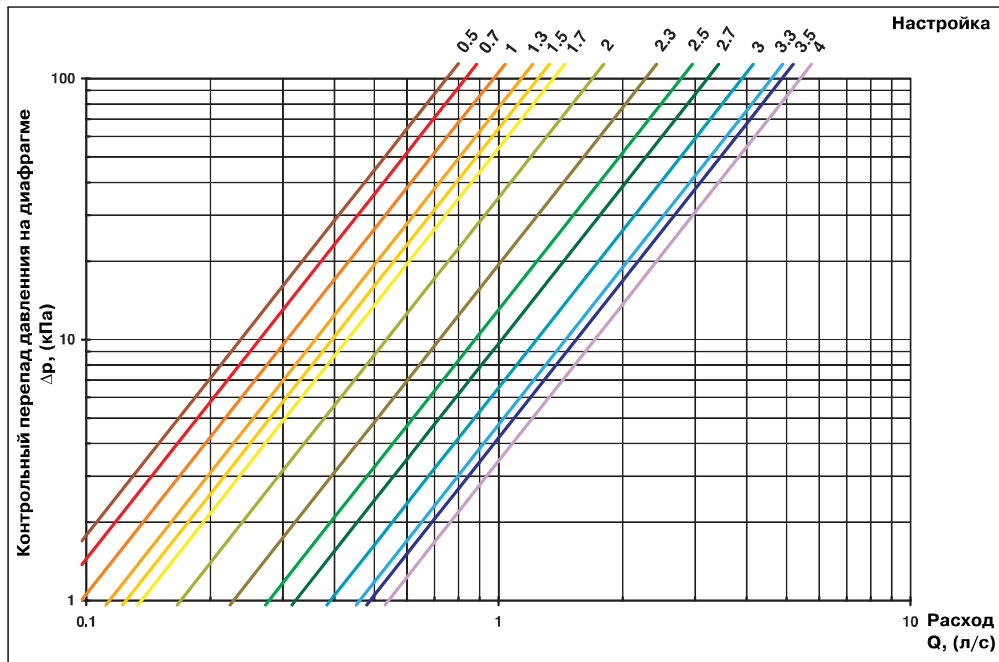

Kv, (м³/ч)	19,5	17,6	16,6	14,1	11,6	10,0	8,2	6,1	4,9	4,5	4,1	3,5	3,0	2,7
Настройка	4	3,5	3,3	3	2,7	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,7	0,5

Kv (VIR 9505, Ду 50 мм)

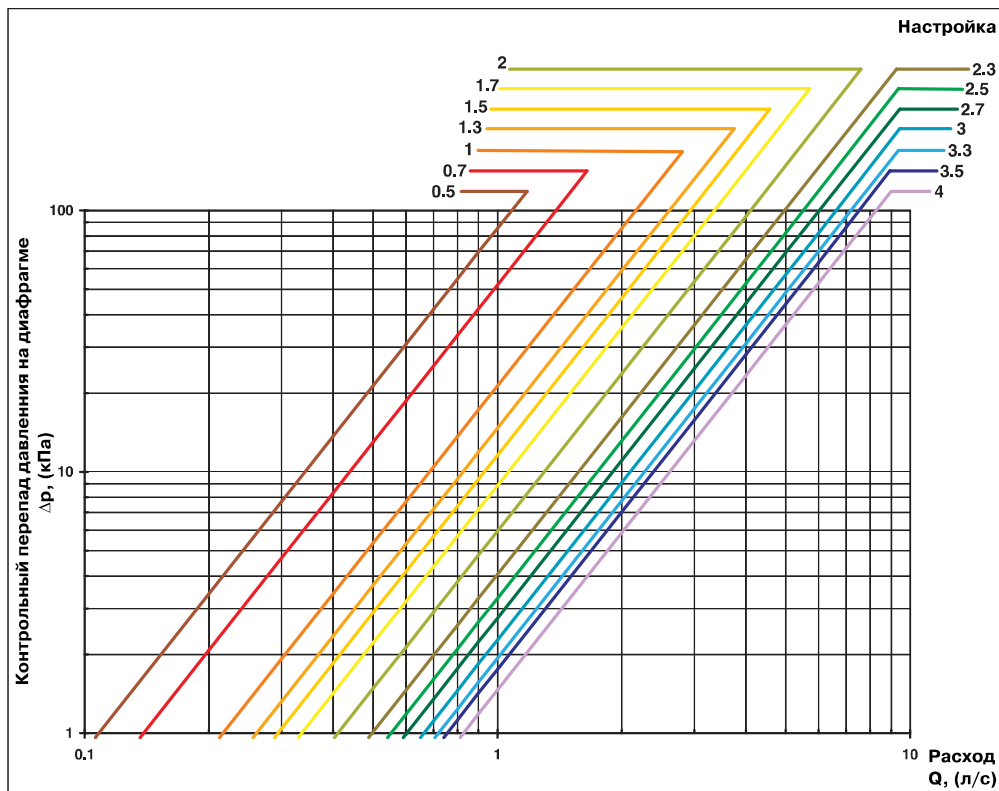

Kv, (м³/ч)	29,8	27,2	25,9	23,9	21,7	19,9	17,9	14,8	12,1	10,6	9,4	7,8	5,0	3,9
Настройка	4	3,5	3,3	3	2,7	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,7	0,5



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "ОВК-автоматика" поставки оборудования тепловой автоматики

Тел. / факс: (343) 278-45-90, 278-45-91 e-mail: ovk@ovk-kom.ru <http://www.ovk-kom.ru>